



ESTADO DO ACRE
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

NORMA TÉCNICA 20/2025

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO	2
2.	APLICAÇÃO.....	2
3.	REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS	2
4.	DEFINIÇÕES	2
5.	PROCEDIMENTOS GERAIS.....	2
6.	PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS	4

1. OBJETIVO

Esta Norma Técnica fixa as condições exigíveis que devem satisfazer o sistema de sinalização de emergência em edificações e áreas de risco, atendendo o previsto na Lei Estadual n. 1.137, de 29 de julho de 1994.

2. APLICAÇÃO

Esta Norma Técnica (NT) aplica-se a todas as edificações, exceto residências unifamiliares.

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

- Instrução Técnica n.20/2011 – CBPMESP.
- NBR 7500 – Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais.
- NBR 16820 - Sistemas de sinalização de emergência — Projeto, requisitos e métodos de ensaio.
- Portaria nº 204:1997 do Ministério dos Transportes – Instruções complementares ao Regulamento do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.
- Norma ISO 6309:1987 – Fire protection – safety signs.
- Norma ISO 3864:1984 - Safety colours and safety signs.
- Norma BS 5378-1:1980 – Safety signs and colours. Specifications for colour and design.
- Norma BS 5499-1:1990 – Fire safety signs, notices and graphic symbols. Specification for fire safety signs.
- Directive 92/58/EEC (OJ L 245, 26.8.1992) Minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work Germany, Spain, Italy.

4. DEFINIÇÕES

Para efeito desta Norma Técnica aplicam-se as definições constantes da NT 03 – Terminologia de segurança contra incêndio.

5. PROCEDIMENTOS GERAIS

5.1 Finalidade

A sinalização de emergência tem como finalidade reduzir o risco de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes e garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio.

5.2 Características da sinalização de emergência

5.2.1 Características básicas

A sinalização de emergência faz uso de símbolos, mensagens e cores, definidos nesta NT, que devem ser alocados convenientemente no interior da edificação e áreas de risco, segundo os critérios desta NT.

5.2.2 Características específicas

Formas geométricas e as dimensões das sinalizações de emergência são as constantes do Anexo A; As simbologias das sinalizações de emergência são as constantes do Anexo B.

5.3 Tipos de sinalização

A sinalização de emergência divide-se em sinalização básica e sinalização complementar, conforme segue:

5.3.1 Sinalização básica

A sinalização básica é o conjunto mínimo de sinalização que uma edificação deve apresentar, constituído por 4 categorias, de acordo com sua função:

5.3.1.1 Proibição

Visa a proibir e coibir ações capazes de conduzir ao início do incêndio ou ao seu agravamento.

5.3.1.2 Alerta

Visa a alertar para áreas e materiais com potencial de risco de incêndio, explosão, choques elétricos e contaminação por produtos perigosos.

5.3.1.3 Orientação e salvamento

Visa a indicar as rotas de saída e as ações necessárias para o seu acesso e uso.

5.3.1.4 Equipamentos

Visa a indicar a localização e os tipos de equipamentos de combate a incêndios e alarme disponíveis no local.

5.3.2 Sinalização complementar

A sinalização complementar é o conjunto de sinalização composto por faixas de cor ou mensagens complementares à sinalização básica, porém, das quais esta última não é dependente.

A sinalização complementar tem a finalidade de:

5.3.2.1 Complementar, através de um conjunto de faixas de cor, símbolos ou mensagens escritas, a sinalização básica, nas seguintes situações:

- a) Indicação continuada de rotas de saída;
- b) Indicação de obstáculos e riscos de utilização das rotas de saída;
- c) Mensagens específicas escritas que acompanham a sinalização básica, onde for necessária a complementação da mensagem dada pelo símbolo.

5.3.2.2 Informar circunstâncias específicas em uma edificação ou áreas de risco, por meio de mensagens escritas.

5.3.2.3 Demarcar áreas para assegurar corredores de circulação destinados às rotas de saídas e acesso a equipamentos de combate a incêndio e alarme, em locais ocupados por estacionamento de veículos, depósitos de mercadorias e máquinas ou equipamentos de áreas fabris.

5.3.2.4 Identificar sistemas hidráulicos fixos de combate a incêndio.

5.3.2.5 Rotas de saída

Visa a indicar o trajeto completo das rotas de fuga até uma saída de emergência (indicação continuada).

5.3.2.6 Obstáculos

Visa a indicar a existência de obstáculos nas rotas de fuga, tais como: pilares, arestas de paredes e vigas, desníveis de piso, fechamento de vãos com vidros ou outros materiais translúcidos e transparentes etc.

5.3.2.7 Mensagens escritas

Visa a informar o público sobre:

- a) Uma sinalização básica, quando for necessária a complementação da mensagem dada pelo símbolo;
- b) As medidas de proteção contra incêndio existentes na edificação ou áreas de risco;
- c) As circunstâncias específicas de uma edificação e áreas de risco;
- d) A lotação admitida em recintos destinados a reunião de público.

5.3.2.8 Demarcações de áreas

Visa a definir um leiaute no piso, para informar aos usuários as rotas de saída e os equipamentos de combate a incêndio e alarme, em áreas utilizadas para depósito de materiais, instalações de máquinas e ou equipamentos industriais e em locais destinados a estacionamento de veículos.

5.3.2.9 Identificação de sistemas hidráulicos de combate a incêndio

Visa a identificar, por meio de pintura diferenciada, as tubulações e acessórios utilizados para sistemas de hidrantes e chuveiros automáticos quando aparentes.

6. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS

6.1 Implantação da sinalização básica

Os diversos tipos de sinalização de emergência devem ser implantados em função de características específicas de uso e dos riscos, bem como em função de necessidades básicas para a garantia da segurança contra incêndio e pânico na edificação (ver exemplos no Anexo C).

6.1.1 Sinalização de proibição

A sinalização de proibição apropriada deve ser instalada em local visível e a uma altura de 1,8 m medida do piso acabado à base da sinalização, distribuída em mais de um ponto dentro da área de risco, de modo que pelo menos uma delas possa ser claramente visível de qualquer posição dentro da área, distanciadas em no máximo 15 m entre si.

6.1.2 Sinalização de alerta

A sinalização de alerta apropriada deve ser instalada em local visível e a uma altura de 1,8 m medida do piso acabado à base da sinalização, próxima ao risco isolado ou distribuída ao longo da área de risco generalizado, distanciadas entre si em, no máximo, 15 m.

6.1.3 Sinalização de orientação e salvamento

A sinalização de saída de emergência apropriada deve assinalar todas as mudanças de direção, saídas, escadas etc., e ser instalada segundo sua função, a saber:

- a) A sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada imediatamente acima das portas, no máximo a 0,1 m da verga, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,8 m medida do piso acabado à base da sinalização;
- b) Em ambientes destinados à reunião de público, a sinalização deverá ser instalada também em altura superior a 1,8 m, caso não seja possível sua visualização no plano horizontal. As dimensões das placas de sinalização deverão seguir o previsto na Tabela A-1 do Anexo A.
- c) Os recintos destinados à reunião de público sem aclaramento natural ou artificial suficiente para permitir acúmulo de energia no elemento fotoluminescente das sinalizações de rota de saída devem possuir sinalização constantemente iluminada (mensagem escrita e/ou símbolo correspondente), sem prejuízo ao sistema de iluminação de emergência de aclaramento de ambiente, conforme ABNT NBR 10898. Neste caso, todas as placas que compõem a rota de saída deverão estar iluminadas.
- d) A sinalização de orientação das rotas de saída deve ser localizada de modo que a distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a sinalização seja de, no máximo, 15 m. Adicionalmente, essa também deve ser instalada, de forma que na direção de saída de qualquer ponto seja possível visualizar o ponto seguinte, respeitado o limite máximo de 30 m. A sinalização deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,8 m do piso acabado;
- e) A sinalização de identificação dos pavimentos no interior da caixa de escada de emergência deve estar a uma altura de 1,8 m medido do piso acabado à base da sinalização, instalada junto à parede, sobre o patamar de acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em ambos os sentidos da escada (subida e descida);

- f) A mensagem escrita “SAÍDA” deve estar sempre grafada no idioma português. Caso exista a necessidade de utilização de outras línguas estrangeiras, devem ser aplicados textos adicionais;
- g) Em escadas contínuas, além da identificação do pavimento de descarga no interior da caixa de escada de emergência, deve-se incluir uma sinalização de saída de emergência com seta indicativa da direção do fluxo através dos símbolos (Anexo B – código S3 ou S4 na parede frontal aos lances de escadas e S5 acima da porta de saída, de forma a evidenciar o piso de descarga);
- h) A abertura das portas em escadas não deve obstruir a visualização de qualquer sinalização.
- i) É obrigatória a instalação de sinalização de emergência nos corredores de circulação, halls, recepções, escadas, mezaninos, salas de aula e áreas com acesso ao público.
- j) Os ambientes com área igual ou inferior a 50 m² e população inferior a 50 pessoas, estão isentas de instalação de sinalização de emergência, desde que estas deem acesso direto a um corredor onde este possua sinalização de emergência ou diretamente para o passeio.
- k) Edificações ou ambientes ,térreos, que possuam pelo menos 3 lados abertos, que atendam a distância máxima a percorrer até uma saída conforme NT-11, estão isentas da instalação de sinalização de orientação e salvamento permanecendo a exigência de instalação dos demais tipos.

6.1.4 Sinalização de equipamentos de combate a incêndio

A sinalização apropriada de equipamentos de combate a incêndio deve estar a uma altura de 1,8 m, medida do piso acabado à base da sinalização, e imediatamente acima do equipamento sinalizado. Ainda:

- a) Quando houver, na área de risco, obstáculos que dificultem ou impeçam a visualização direta da sinalização básica no plano vertical, a mesma sinalização deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualização;
- b) Quando a visualização direta do equipamento ou sua sinalização não for possível no plano horizontal, a sua localização deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais próxima. A sinalização deve incluir o símbolo do equipamento em questão e uma seta indicativa, sendo que o conjunto não deve distar mais que 7,5 m do equipamento;
- c) Quando o equipamento se encontrar instalado em pilar, devem ser sinalizadas todas as faces do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulação de pessoas ou veículos;
- d) Quando se tratar de hidrante e extintor de incêndio instalados em garagem, área de fabricação, depósito e locais utilizados para movimentação de mercadorias e de grande varejo deve ser implantada também a sinalização de piso.

6.2 Implantação da sinalização complementar

6.2.1 A sinalização complementar de indicação continuada das rotas de saída é facultativa, exceto em ambientes fechados destinados à reunião de público, com capacidade igual ou superior a 1.000 pessoas. Quando utilizada, esta sinalização deve ser aplicada sobre o piso acabado ou sobre as paredes de corredores e escadas destinadas a saídas de emergência, indicando a direção do fluxo, atendendo aos seguintes critérios: (ver exemplos no Anexo C).

- a) O espaçamento entre cada uma delas deve ser de até 3 m na linha horizontal, medidas a partir das extremidades internamente consideradas;
- b) Independente do critério anterior, deve ser aplicada a sinalização a cada mudança de direção;
- c) Quando aplicada sobre o piso, a sinalização deve estar centralizada em relação à largura da rota de saída;
- d) Quando aplicada nas paredes, a sinalização deve estar a uma altura constante entre 0,25 m e 0,5 m do piso acabado à base da sinalização, podendo ser aplicada, alternadamente, à parede direita e esquerda da rota de saída.

6.2.2 A sinalização complementar de indicação de obstáculos ou de riscos nas circulações das rotas de saída deve ser implantada toda vez que houver uma das seguintes condições:

- a) Desnível de piso;

- b) Rebaixo de teto;
- c) Outras saliências resultantes de elementos construtivos ou equipamentos que reduzam a largura das rotas de saída, prejudicando a sua utilização;
- d) Elementos translúcidos e transparentes, tais como vidros, utilizados em esquadrias destinadas a portas e painéis (com função de divisórias ou de fachadas, desde que não assentadas sobre muretas com altura mínima de 1 m).

6.2.2.1 A sinalização complementar de indicação de obstáculos e riscos na circulação de rotas de saída deve ser instalada de acordo com os seguintes critérios:

6.2.2.1.1 Faixa zebrada, conforme Anexo B:

- a) Nas situações previstas nas alíneas “a” e “c” do item anterior, devem ser aplicadas, verticalmente, a uma altura de 0,5 m do piso acabado, com comprimento mínimo de 1 m;
- b) Nas situações previstas na alínea “c” do item anterior, devem ser aplicadas, horizontalmente, por toda a extensão dos obstáculos, em todas as faces, com largura mínima de 0,1 m em cada face.

6.2.2.1.2 Nas situações previstas na alínea “d” do item 6.2.2 devem ser aplicadas tarjas, em cor contrastante com o ambiente, com largura mínima de 50 mm, aplicada horizontalmente em toda sua extensão, na altura constante compreendida entre 1 m e 1,4 m do piso acabado.

6.2.3 As mensagens escritas específicas, que acompanham a sinalização básica, devem se situar imediatamente adjacente à sinalização que complementar e devem ser escritas na língua portuguesa.

6.2.3.1 Quando houver necessidade de mensagens em uma ou mais línguas estrangeiras, essas podem ser adicionadas sem, no entanto, substituir a mensagem na língua portuguesa.

6.2.4 As mensagens que indicam circunstâncias específicas de uma edificação ou área de risco devem ser utilizadas em placas a serem instaladas nas seguintes situações:

6.2.4.1 No acesso principal da edificação, nas dimensões mínimas de 400x600mm (largura/altura), informando o público sobre:

- a) Os sistemas de proteção contra incêndio (ativos e passivos) instalados na edificação;
- b) A característica estrutural da edificação (metálica, protendida, concreto armado, madeira etc.);
- c) O número do telefone de emergência para acionamento do Corpo de Bombeiros (193) ou, na falta de Posto de Bombeiros no Município, o número de telefone da Polícia Militar (190).

6.2.4.2 No acesso principal dos recintos destinados a reunião de público, nas dimensões mínimas de 158x316mm (largura/altura) indicando a lotação máxima admitida, regularizada em projeto aprovado no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre.

6.2.4.3 No acesso principal das áreas de risco, nas dimensões mínimas de 400x600mm (largura/altura), informando o público sobre:

- a) Os sistemas de proteção contra incêndio (ativos e passivos) instalados na área de risco;
- b) Os produtos líquidos combustíveis armazenados, indicando a quantidade total de recipientes transportáveis ou tanques, bem como a capacidade máxima individual de cada tipo, em litros ou metros cúbicos, regularizados em projeto aprovado no CBMAC;
- c) Os gases combustíveis armazenados em tanques fixos, indicando a quantidade total de tanques, bem como a capacidade máxima individual dos tanques, em litros ou metros cúbicos e em quilogramas, regularizados em projeto aprovado no CBMAC;
- d) Os gases combustíveis armazenados em recipientes transportáveis, indicando a quantidade total de recipientes de acordo com a capacidade máxima individual de cada tipo, em quilogramas, regularizados em projeto aprovado no CBMAC;
- e) Outros produtos perigosos armazenados, indicando o tipo, a quantidade e os perigos que oferecem às pessoas e meio ambiente.

6.2.4.4 Próximo aos produtos armazenados, separados por categoria, indicando o nome comercial e científico do produto.

6.2.4.5 Além das sinalizações previstas nesta NT, as áreas de armazenamento de produtos perigosos devem ser sinalizadas de acordo com a NBR 7500.

6.2.5 As sinalizações complementares destinadas à demarcação de áreas devem ser implantadas no piso acabado, através de faixas contínuas com largura entre 0,05 m e 0,2 m, nas seguintes situações:

6.2.5.1 Na cor branca ou amarela, em todo o perímetro das áreas destinadas a depósito de mercadorias, máquinas e equipamentos industriais etc, a fim de indicar uma separação entre os locais desses materiais e os corredores de circulação de pessoas e veículos.

6.2.5.2 Na cor branca ou amarela, para indicar as vagas de estacionamento de veículos em garagens ou locais de carga e descarga.

6.2.5.3 Na cor branca, paralelas entre si e com o espaçamento variando entre uma e duas vezes a largura da faixa adotada, dispostas perpendicularmente ao sentido de fluxo de pedestres (faixa de pedestres), com comprimento mínimo de 1,2 m, formando um retângulo ou quadrado de pelo menos 1,2 m de largura por 1,8 m de comprimento, sem bordas laterais, nos acessos às saídas de emergência, a fim de identificar o corredor de acesso para pedestres localizado junto a:

- a) Vagas de estacionamento de veículos;
- b) Depósitos de mercadorias.

6.2.6 As sinalizações complementares destinadas à identificação de sistemas hidráulicos fixos de combate a incêndio devem ser implantadas da seguinte forma:

6.2.6.1 Para o sistema de proteção por hidrantes, as tubulações aparentes, não embutidas na alvenaria (parede e piso), devem ter pintura na cor vermelha.

6.2.6.2 As portas dos abrigos dos hidrantes:

- a) Podem ser pintadas em outra cor, mesmo quando metálicas, combinando com a arquitetura e decoração do ambiente, desde que as mesmas estejam devidamente identificadas com o dístico “incêndio” – fundo vermelho com inscrição na cor branca ou amarela;
- b) Podem possuir abertura no centro com área mínima de 0,04 m², fechada com material transparente (vidro, acrílico etc), identificado com o dístico “incêndio” – fundo vermelho com inscrição na cor branca ou amarela.

6.2.6.3 Os acessórios hidráulicos (válvulas de retenção, registros de paragem, válvulas de governo e alarme) devem receber pintura na cor amarela.

6.2.6.4 A tampa de abrigo do registro de recalque deve ser pintada na cor vermelha.

6.2.6.5 Quando houver 2 ou mais registros de recalque na edificação, tratando-se de sistemas diferenciados de proteção contra incêndio (sistema de hidrantes e sistema de chuveiros automáticos), deve haver indicação específica no interior dos respectivos abrigos: inscrição “H” para hidrantes e “CA” ou “SPK” para chuveiros automáticos.

6.3 Requisitos

São requisitos básicos para que a sinalização de emergência possa ser visualizada e compreendida no interior da edificação ou área de risco:

- a) A sinalização de emergência deve destacar-se em relação à comunicação visual adotada para outros fins;
- b) A sinalização de emergência não deve ser neutralizada pelas cores de paredes e acabamentos,

dificultando a sua visualização;

- c)** A sinalização de emergência deve ser instalada perpendicularmente aos corredores de circulação de pessoas e veículos, permitindo-se condições de fácil visualização;
- d)** As expressões escritas utilizadas nas sinalizações de emergência devem seguir as regras, termos e vocábulos da língua portuguesa, podendo, complementarmente, e nunca exclusivamente, ser adotada outra língua estrangeira;
- e)** As sinalizações básicas de emergência destinadas à orientação e salvamento, alarme de incêndio e equipamentos de combate a incêndio devem possuir efeito fotoluminescente;
- f)** As sinalizações complementares de indicação continuada das rotas de saída e de indicação de obstáculos devem possuir efeito fotoluminescente;
- g)** Os recintos destinados à reunião de público, cujas atividades se desenvolvem sem aclaramento natural ou artificial suficientes para permitir o acúmulo de energia no elemento fotoluminescente das sinalizações de saídas, devem possuir luminária de balizamento com a indicação de saída (mensagem escrita e/ou símbolo correspondente), sem prejuízo do sistema de iluminação de emergência, em substituição à sinalização apropriada de saída com o efeito fotoluminescente;
- h)** Os equipamentos de origem estrangeira, instalados na edificação, utilizados na segurança contra incêndio, devem possuir as orientações necessárias à sua operação na língua portuguesa.

6.4 Projeto de sinalização de emergência

Para fins de apresentação junto ao Corpo de Bombeiros, deve ser apresentado o projeto de sinalização de emergência junto ao projeto técnico de proteção e segurança contra incêndio referente ao atendimento das exigências contidas nesta NT.

6.4.1 Nos detalhes de sistemas a serem apresentados em projeto técnico, a simbologia indicativa da sinalização deve ser a prevista por esta NT.

6.4.2 É obrigatória a elaboração de projeto executivo do sistema de sinalização de emergência, de forma a adequar tecnicamente a edificação aos parâmetros desta NT.

6.4.3 O projeto executivo de sinalização de emergência, quando elaborado, deve ser constituído de memoriais descritivos do sistema de sinalização e de plantas-baixa da edificação onde constem os tipos e dimensões das sinalizações apropriadas à edificação, indicadas através de um círculo dividido ao meio na posição a serem instaladas, conforme indicado na Tabela A-4 do Anexo A ou através de linhas finas de chamada, onde:

- a)** Na parte superior do círculo deve constar o código do símbolo, conforme Anexo B;
- b)** Na parte inferior do círculo devem constar as dimensões (diâmetro, altura e/ou largura) da placa (em milímetros), conforme Tabela A-1 do Anexo A.

6.4.4 Quando as sinalizações se utilizarem de mensagens escritas, devem constar à altura mínima de letras (conforme Tabela A-2 do Anexo A) para cada placa, indicando-se através de linha fina de chamada.

6.4.5 Deve ainda constar do projeto uma legenda contendo todos os símbolos adotados em conformidade com o Anexo B desta NT, bem como, o quadro de quantidades de placas de sinalização discriminados por tipo e dimensões.

6.5 Material

6.5.1 Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confecção das sinalizações de emergência:

- a)** Placas em materiais plásticos;
- b)** Chapas metálicas;
- c)** Outros materiais semelhantes.

6.5.2 Os materiais utilizados para a confecção das sinalizações de emergência devem atender às seguintes características:

- a) Possuir resistência mecânica;
- b) Possuir espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da placa possíveis irregularidades das superfícies onde forem aplicadas;
- c) Não propagar chamas;
- d) Resistir a agentes químicos e limpeza;
- e) Resistir à água;
- f) Resistir ao intemperismo.

6.5.3 Devem utilizar elemento fotoluminescente para as cores brancas e amarelas dos símbolos, faixas e outros elementos empregados para indicar:

- a) Sinalizações de orientação e salvamento;
- b) Equipamentos de combate a incêndio e alarme de incêndio
- c) Sinalização complementar de indicação continuada de rotas de saída;
- d) Sinalização complementar de indicação de obstáculos e de riscos na circulação de rotas de saída.

6.5.4 Os materiais que constituem a pintura das placas e películas devem ser atóxicos e não radioativos, devendo atender às propriedades colorimétricas, de resistência à luz e resistência mecânica.

6.5.5 O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 16820 – Sistemas de sinalização de emergência — Projeto, requisitos e métodos de ensaio

6.5.6 A sinalização de emergência complementar de rotas de saída aplicadas nos pisos acabados deve atender aos mesmos padrões exigidos para os materiais empregados na sinalização aérea do mesmo tipo.

6.5.7 As demais sinalizações aplicadas em pisos acabados podem ser executadas em tinta que resista a desgaste, por um período de tempo considerável, decorrente de tráfego de pessoas, veículos e utilização de produtos e materiais utilizados para limpeza de pisos.

6.5.8 As placas utilizadas na sinalização podem ser do tipo plana ou angular; quando angular, devem seguir as especificações conforme demonstrado na Figura 1, abaixo:

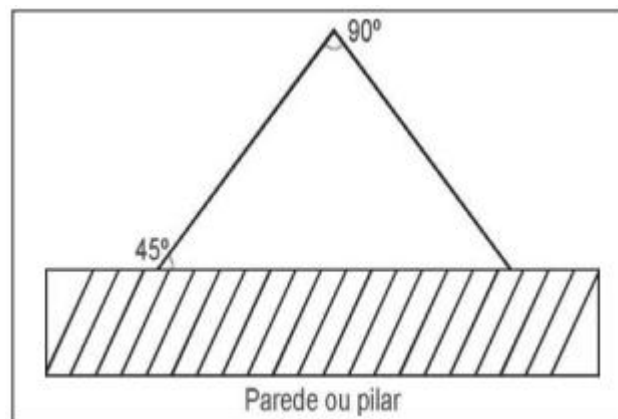


Figura 1 - Instalação de placa angular

6.6 Manutenção

A sinalização de emergência utilizada na edificação e áreas de risco deve ser objeto de inspeção periódica para

efeito de manutenção, desde a simples limpeza até a substituição por outra nova, quando suas propriedades físicas e químicas deixarem de produzir o efeito visual para as quais foram confeccionadas.

6.7 Níveis de Instalação

6.7.1 Generalidades

A altura de instalação das sinalizações básicas e complementares são definidas de acordo com os níveis de instalação, é permitido que sejam alteradas somente em casos específicos definidos nesta Norma.

6.7.2 Nível superior

As placas de sinalização devem ser instaladas a uma altura de 1,80 m do piso acabado até a base da sinalização.

6.7.3 Nível intermediário

As placas de sinalização devem ser instaladas a uma altura de 1,20 m a 1,60 m do piso acabado até a base da sinalização, ou imediatamente acima do equipamento.

6.7.4 Nível inferior

As placas de sinalização devem ser instaladas na faixa de altura de 0,25 m a 0,50 m do piso acabado até a base da sinalização.








Figura 2 - Níveis de instalação

ANEXO A

Formas geométricas e dimensões para a sinalização de emergência

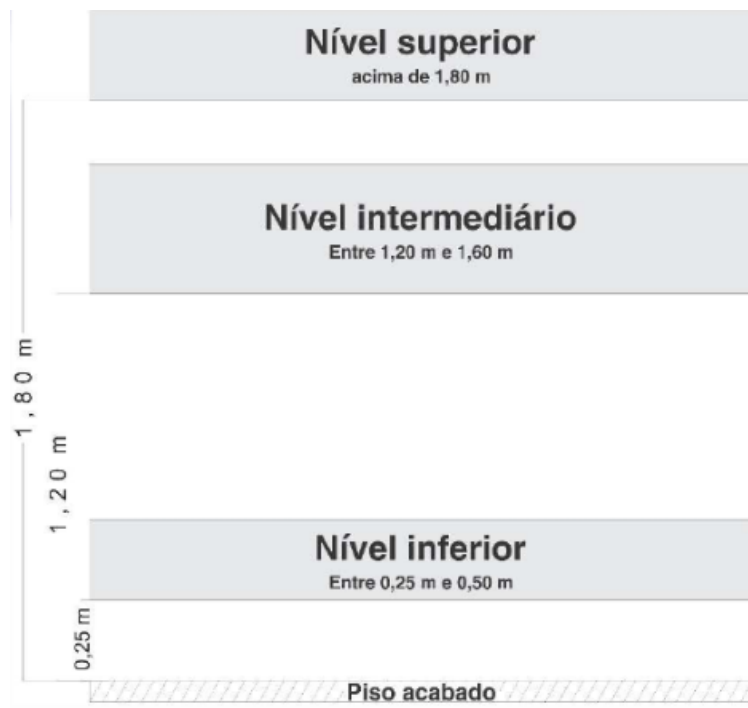Tabela A-1 – Formas geométricas e dimensões das placas de sinalização

Sinal	Forma geométrica	Cota (mm)	Distância máxima de visibilidade (m)											
			4	6	8	10	12	14	16	18	20	24	28	30
Proibição		D	101	151	202	252	303	353	404	454	505	606	706	757
Alerta		L	136	204	272	340	408	476	544	612	680	816	951	1019
Orientação, salvamento e equipamentos		L	89	134	179	224	268	313	358	402	447	537	626	671
		H (L=2,0H)	63	95	126	158	190	221	253	285	316	379	443	474

NOTAS:

1. Dimensões básicas da sinalização

$$A > \frac{L^2}{2000}$$

Onde:

A = Área da placa, em m².

L = Distância do observador à placa, em m (metros). Esta relação é válida para L < 50 m, sendo que deve ser observada a distância mínima de 4 m, conforme Tabela A-1.

2. A Tabela A-1 apresenta dimensões referenciais para algumas distâncias pré- definidas.

3. Formas da sinalização:

- a) Circular: utilizada para implantar símbolos de proibição e ação de comando (ver forma geométrica da Tabela A-1);
- b) Triangular: utilizada para implantar símbolos de alerta (ver forma geométrica da Tabela A-1);
- c) Quadrada e retangular: utilizadas para implantar símbolos de orientação, socorro, emergência, identificação de equipamentos utilizados no combate a incêndio, alarme e mensagens escritas (ver forma geométrica da Tabela A-1).

4. Sinalização de proibição:

- a) Forma: circular;
- b) Cor de contraste: branca;
- c) Barra diametral e faixa circular (cor de segurança): vermelha;
- d) Cor do símbolo: preta;
- e) Margem (opcional): branca.

5. Sinalização de alerta:

- a) Forma: triangular;
- b) Cor do fundo (cor de contraste): amarela;
- c) Moldura: preta;
- d) Cor do símbolo (cor de segurança): preta;
- e) Margem (opcional): amarelo.

6. Sinalização de orientação e salvamento:

- a) Forma: quadrada ou retangular;
- b) Cor do fundo (cor de segurança): verde;
- c) Cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente;
- d) Margem (opcional): fotoluminescente.

7. Sinalização de equipamentos:

- a) Forma: quadrada ou retangular;
- b) Cor do fundo (cor de segurança): vermelha;
- c) Cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente;
- d) Margem (opcional): fotoluminescente.

ANEXO A

Formas geométricas e dimensões para a sinalização de emergência (cont.)

Tabela A-2 – Altura mínima das letras em placa de sinalização em função da distância de leitura

Altura mínima (mm)	Distância de leitura com maior impacto (m)	Altura mínima (mm)	Distância de leitura com maior impacto (m)
30	4	300	36
50	6	350	42
65	8	400	48
75	9	500	60
85	10	600	72
100	12	700	84
135	16	750	90
150	18	800	96
200	24	900	108
210	25	1000	120
225	27	1500	180
250	30	1500	180

NOTAS:

- 1) No caso de emprego de letras, elas devem ser grafadas obedecendo à relação:

$$h > \frac{L}{125}$$

Onde:

h= Altura da letra, em metros.

L= Distância do observador à placa, em metros.

- 2) A Tabela A-2 apresenta valores de altura de letra para distâncias predefinidas. Todas as palavras e frases devem apresentar letras em caixa alta, fonte Univers 65 ou Helvetica Bold.

ANEXO A**Formas geométricas e dimensões para a sinalização de emergência****Tabela A-3** – Cores de segurança e contraste

Referência	Denominação das Cores				
	Vermelho	Amarelo	Verde	Preto	Branco
<i>Munsell Book of Colors®</i>	5R 4/14	5Y 8/12	2.5G ¾	N 1.0/	N 9.5/
<i>Pantone®²</i>	485C	108C	350C	419C	-
<i>CMYK³</i>	C0 M100 Y91 K0	C0 M9 Y94 K0	C79 M0 Y87 K76	C0 M0 Y0 K100	-
<i>RGB</i>	R255 G0 B23	R255 G255 B0	R0 G61 B0	R0 G0 B0	-

NOTAS ESPECÍFICAS:

- 1) O padrão de cores básico é o Munsell Book of Colors®.
- 2) As cores Pantone® foram convertidas do sistema Munsell Book of Colors®.
- 3) Os valores das tabelas CMYK e RGB para impressão gráfica foram convertidos do sistema Pantone®.

ANEXO A

Formas geométricas e dimensões para a sinalização de emergência

Tabela A-4 – Símbolos para identificação de placas em planta baixa de projeto executivo

Sinalização retangular	Sinalização quadrada	Sinalização triangular	Sinalização circular
			

NOTAS GERAIS:

- 1) Cores de sinalização: as cores de segurança e cores de contraste são apresentadas na Tabela A-3.
- 2) Cores de segurança: a cor de segurança deve cobrir, no mínimo, 50% da área do símbolo, exceto no símbolo de proibição, onde este valor deve ser, no mínimo, de 35%. A essa cor é atribuída uma finalidade ou um significado específico de segurança.
- 3) Aplicação das cores de segurança:
 - a) Vermelha: utilizada para símbolos de proibição, emergência, e identificação de equipamentos de combate a incêndio e alarme;
 - b) Verde: utilizada para símbolos de orientação e salvamento;
 - c) Preta: utilizadas para símbolos de alerta e sinais de perigo.
- 4) Cores de contraste: as cores de contraste são a branca ou amarela, conforme especificado na Tabela A-3, para sinalização de proibição e alerta, respectivamente. Essas cores têm a finalidade de contrastar com a cor de segurança, de modo a fazer com que esta se sobressaia. As cores de contraste devem ser fotoluminescentes, para a sinalização de orientação e salvamento e de equipamentos.

ANEXO B


Simbologia para sinalização de emergência

I - Símbolos da sinalização básica

Os símbolos adotados por esta norma para sinalização de emergência são apresentados a seguir, acompanhados de exemplos de aplicação. A especificação de cada cor designada abaixo é apresentada na Tabela A-3 do Anexo A desta NT.

1) Sinalização de Proibição

Código	Símbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
P1		Proibido Fumar	Forma: Circular Fundo: branca Pictograma: preta Faixa circular e barra diametral: vermelha	Todo local onde o fumo possa aumentar o risco de incêndio. Nível: Superior
P2		Proibido produzir chama		Todo local onde a utilização de chama possa aumentar o risco de incêndio. Nível: Superior
P3		Proibido utilizar água para apagar o fogo		Qualquer situação onde o uso de água seja impróprio para extinguir o fogo. Nível: superior
P4		Proibido utilizar elevador em caso de incêndio	Forma: Circular Fundo: fotoluminescente Pictograma: preta Faixa circular e barra diametral: vermelha	Os elevadores devem possuir sinalização específica composta por símbolo e mensagem de texto, afixada próximo ao botão de chamada e ao lado das portas dos elevadores, devendo ser fotoluminescente, instalada ao nível superior ou intermediário, excetuando-se os elevadores de emergência. Nível: intermediário
P5		Proibido obstruir este local	Forma: Circular Fundo: branca Pictograma: preta Faixa circular e barra diametral: vermelha	Em locais sujeitos a depósito de mercadorias onde a obstrução possa apresentar perigo de acesso às saídas de emergência, rotas de fuga, equipamentos de combate a incêndio. Nível: superior
P6		Proibido o uso de fogo e de qualquer instrumento que produza faísca	Forma: Retangular Fundo: Branca	Em locais destinados à atividade de revenda de GLP. Nível: Intermediário

P7	 The image shows a rectangular warning sign with a black border. At the top, the word "PERIGO" is written in white on a red oval background. Below this, the words "INFLAMÁVEL" and "GLP" are written in large, bold, black capital letters on a white background.	Perigo Inflamável GLP	Forma: Retangular Fundo: Branca	Na Central de GLP. Nível: Intermediário
----	---	-----------------------	------------------------------------	--

ANEXO B

Simbologia para sinalização de emergência








2) Sinalização de Alerta

Código	Símbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
A1		Alerta geral	Forma: Triangular Fundo: fotoluminescente Pictograma: preta Faixa triangular: preta	Toda vez que não houver símbolo específico de alerta, deve ser utilizado sempre acompanhado de mensagem escrita específica. Nível: superior ou intermediário
A2		Cuidado, risco de incêndio		Próximo a materiais ou áreas com presença de produtos altamente inflamáveis. Nível: superior ou intermediário
A3		Cuidado, risco de explosão		Próximo a materiais ou áreas com presença de produtos (sólidos, gases ou vapores) com risco de explosão. Nível: superior ou intermediário
A4		Cuidado, risco de corrosão		Próximo a materiais ou áreas com presença de produtos corrosivos. Nível: superior ou intermediário
A5		Cuidado, risco de choque elétrico		Próximo a instalações elétricas que ofereçam risco de choque. Nível: superior ou intermediário
A6		Cuidado, risco de radiação		Próximo a materiais ou áreas com presença de produtos radioativos. Nível: superior ou intermediário
A7		Cuidado, risco de exposição a produtos tóxicos		Próximo a materiais ou áreas com presença de produtos tóxicos. Nível: superior ou intermediário

ANEXO B

Simbologia para sinalização de emergência

3) Sinalização de Orientação e Salvamento

Código	Símbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
S1		Orientação do sentido da saída de emergência	Forma: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência.
S2				Nível: superior
S3				Indicação do sentido de uma saída de emergência ou afixada acima de uma porta para indicar a continuidade da saída de emergência.
S4				Nível: superior
S5				a) indicação do sentido do acesso a uma saída que não esteja aparente; b) indicação do sentido de uma saída por rampas;
S6				c) indicação do sentido da saída na direção vertical (subindo ou descendo).
S7				Nível: superior

ANEXO B

Simbologia para sinalização de emergência




3) Sinalização de Orientação e Salvamento (cont.)

Código	Símbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
S8		Orientação do sentido da escada de emergência	Forma: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido de fuga no interior das escadas. Indica direita ou esquerda, descendo ou subindo. O desenho indicativo deve ser posicionado de acordo com o sentido a ser sinalizado. Nível: superior
S9				
S10				
S11				
S12				
S13-D		Orientação do sentido da saída de emergência	Forma: retangular Fundo: verde Pictograma e texto: fotoluminescente	Indicação da saída de emergência, utilizada com complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos). Nível: superior
S13-E				

ANEXO B

Simbologia para sinalização de emergência







3) Sinalização de Orientação e Salvamento (cont.)

Código	Símbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
S14		Saída de emergência	Forma: retangular Fundo: verde Pictograma e texto: fotoluminescente Mensagem "SAÍDA" com altura de letra superior a 50 mm	Indicação de portas de saída de emergência para PcD, ou acesso à área de resgate. Nível: superior
S15-D		Orientação do sentido de saídas de emergências acessíveis	Forma: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação de saída de emergência para PcD, ou acesso à área de resgate. Nível: superior
S15-E				
S16-D		Orientação do sentido de saídas de emergências acessíveis	Forma: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente Mensagem "SAÍDA" com pictograma e/ou seta direcional. Com altura de letra superior a 50mm	Indicação de saída de emergência para PcD, ou acesso à área de resgate, utilizada como complementação de pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos) Nível: superior
S16-E				
S17		Número do pavimento	Forma: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente Mensagem indicando o número do pavimento, pode ser formar pela associação de duas sinalizações (por exemplo: 1º + SS= 1ºSS), se necessário	Indicação do pavimento, no interior da escada (patamar) Nível: superior

ANEXO B

Simbologia para sinalização de emergência


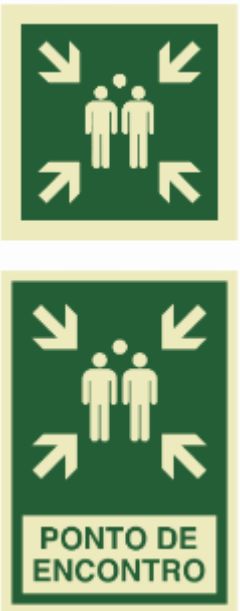
3) Sinalização de Orientação e Salvamento (cont.)

Código	Símbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
S18	 	Instrução de abertura de porta por barra antipânico	<p>Forma: retangular</p> <p>Fundo: verde</p> <p>Pictograma e Texto: fotoluminescente</p>	<p>Indicação da forma de acionamento da barra antipânico instalada. Pode ser complementada pela mensagem “aperte e empurre”.</p> <p>Altura de instalação: Imediatamente acima da barra antipânico</p>
S19		Instruções para porta corta-fogo	<p>Forma: retangular</p> <p>Fundo: verde</p> <p>Texto: fotoluminescente</p> <p>Altura mínima da letra: 16mm</p>	<p>Indicação de manutenção da porta corta-fogo constantemente fechada.</p> <p>Nível: intermediário</p>
S20		Instruções para porta corta-fogo	<p>Forma: retangular</p> <p>Fundo: verde</p> <p>Texto: fotoluminescente</p> <p>Altura mínima da letra: 16mm</p>	<p>Indicação de manutenção da porta corta-fogo nos casos específicos indicados na ABNT NBR 11742</p> <p>Nível: Intermediário</p>
S21		Acesso a um dispositivo para abertura de uma porta de saída de emergência		
S22		Mecanismo de abertura de porta de emergência	<p>Forma: quadrada</p> <p>Fundo: verde</p> <p>Pictograma: fotoluminescente</p>	<p>Informação de como é realizada a abertura de uma porta de saída de emergência.</p> <p>Nível: intermediário</p>

ANEXO B

Simbologia para sinalização de emergência







3) Sinalização de Orientação e Salvamento (cont.)

Código	Símbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
S23		Elevador de emergência	Forma: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Sinalização específica para elevadores de emergência Nível: intermediário
S24		Ponto de encontro	Forma: quadrada ou retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Sinalização específica para o ponto de encontro de agrupamento Nível: superior

ANEXO B

Simbologia para sinalização de emergência

4) Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme

Código	Símbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
E1		Alarme sonoro	Forma: quadrada Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	Indicação do local de instalação do alarme de incêndio Nível: superior
E2		Comando manual de alarme de incêndio	Forma: retangular Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	Ponto de acionamento de alarme de incêndio ou bomba de incêndio. Deve ser sempre acompanhada de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele dispositivo
E3		Comando manual de bomba de incêndio	Pictograma: fotoluminescente	Nível: intermediário
E4		Telefone ou interfone de emergência		Indicação da posição do interfone para comunicação de situações de emergência a uma central. Nível: superior
E5		Extintor de incêndio	Forma: quadrada Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio. Nível: superior
E6		Mangotinho		Indicação de localização do mangotinho Nível: superior

ANEXO B

Simbologia para sinalização de emergência






4) Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (cont.)

Código	Símbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
E7		Abrigo de mangueira e hidrante	Forma: quadrada Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior. Nível: superior
E8		Hidrante de incêndio		Indicação da localização do hidrante quando instalado fora do abrigo de mangueiras. Nível: superior
E9		Conjunto de equipamentos de combate a incêndio		Indicação de localização de um conjunto de equipamentos de combate a incêndio (hidrantes, abrigo de mangueiras, mangotinho e extintores). Nível: superior
E10		Válvula de controle do sistema de chuveiros automáticos		Indicação da localização da válvula de controle do sistema de chuveiros automáticos. Nível: superior
E11		Extintor de incêndio sobre rodas		Indicação da localização de extintor de incêndio sobre rodas. Nível: superior
E12		Manta antichama		Indicação da localização da manta para o abafamento de chamas em pessoas. Nível: superior

ANEXO B

Simbologia para sinalização de emergência

4) Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme (cont.)

Código	Símbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
E13		Seta à esquerda, indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme	Forma: quadrada Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	Complementação da indicação da localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme. Utilizadas em conjunto com a sinalização do equipamento a ser indicado, em casos onde o equipamento esteja oculto. Dever sempre ser acompanhado do símbolo do(s) equipamento(s) que estiver(em) oculto(s). Nível: superior
E14		Seta à direita, indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme		
E15		Seta diagonal à esquerda, indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme		
E16		Seta diagonal à direita, indicativa de localização dos equipamentos de combate a incêndio ou alarme		
E17		Sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndio (hidrante e extintores)		

NOTAS:**1. Sinalizações básicas**

As formas geométricas e as cores de segurança e de contraste devem ser utilizadas somente nas combinações descritas a seguir, a fim de obter quatro tipos básicos de sinalização de segurança, observando os requisitos da Tabela A-1 do Anexo “A” para proporcionalidades paramétricas e os requisitos da Tabela A-3 do Anexo “A” para as cores.

1.1 Sinalização de proibição - a sinalização de proibição deve obedecer a:

- a)** Forma: circular;
- b)** Cor de contraste: branca;
- c)** Barra diametral e faixa circular (cor de segurança): vermelha;
- d)** Cor do símbolo: preta;
- e)** Margem (opcional): branca;
- f)** Proporcionalidades paramétricas.

1.2 Sinalização de alerta - a sinalização de alerta deve obedecer a:

- a)** Forma: triangular;
- b)** Cor do fundo (cor de contraste): amarela;
- c)** Moldura: preta;
- d)** Cor do símbolo (cor de segurança): preta;
- e)** Margem (opcional): branca;
- f)** Proporcionalidades paramétricas.

1.3 Sinalização de orientação e salvamento - a sinalização de orientação deve obedecer a:

- a)** Forma: quadrada ou retangular;
- b)** Cor do fundo (cor de segurança): verde;
- c)** Cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente;
- d)** Margem (opcional): fotoluminescente;
- e)** Proporcionalidades paramétricas.

1.4 Sinalização de equipamentos - a sinalização de equipamentos de combate a incêndio deve obedecer:

- a)** Forma: quadrada ou retangular;
- b)** Cor de fundo (cor de segurança): vermelha;
- c)** Cor do símbolo (cor de contraste): fotoluminescente;
- d)** Margem (opcional): fotoluminescente;
- e)** Proporcionalidades paramétricas.

2. Sinalização complementar

A padronização de formas, dimensões e cores da sinalização complementar é estabelecida neste capítulo.

2.1 Mensagens escritas

A complementação da sinalização básica por sinalização complementar composta por mensagem escrita deve atender aos requisitos de dimensionamento apresentados nas Tabelas A-1 e A-2 do Anexo A desta NT.








NORMA TÉCNICA 20/2025 – Sinalização de Emergência

Código	Símbolo	Significado	Forma e Cor	Aplicação
M1	<p>Esta edificação possui os seguintes Sistemas de Segurança contra Incêndio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extintores de incêndio - Iluminação de emergência - Sinalização de emergência - Saída de emergência - Brigada de incêndio - Segurança estrutural nas edificações - Controle de materiais de acabamento - Alarmes de incêndio - Hidrantes <p>Edificação em Estrutura de Concreto e Cobertura Metálica</p> <p>Em caso de emergência: Ligue 193 - Corpo de Bombeiros Ligue 190- Polícia Militar</p>	Indicação dos sistemas de segurança contra incêndio da edificação	<p>Forma: retangular</p> <p>Fundo: verde</p> <p>Texto: branco ou fotoluminescente</p> <p>Altura mínima da letra: 10 mm</p>	<p>Na entrada principal da edificação</p> <p>Nível: intermediário</p>
M2	<p>LOTAÇÃO MÁXIMA 00 PESSOAS SENTADAS 00 PESSOAS EM PÉ</p>	Indicação de lotação máxima admitida no recinto de reunião de público	<p>Forma: retangular</p> <p>Fundo: verde</p> <p>Texto: branco ou fotoluminescente</p> <p>Altura mínima da letra: 30 mm</p>	<p>Nas entradas principais dos recintos de reunião de público</p> <p>Nível: intermediário</p>
M3	<p>ESCADA PRESSURIZADA</p>	Indicação de escada pressurizada	<p>Forma: retangular</p> <p>Fundo: verde</p> <p>Texto: branco ou fotoluminescente</p> <p>Altura mínima da letra: 30 mm</p>	<p>Na(s) porta(s) de acesso à escada pressurizada</p> <p>Nível: intermediário</p>
M4	<p>MAIOR PROFUNDIDADE DA PISCINA: X,XX metros</p> <p>ESTA PISCINA (NÃO) POSSUI GUARDA-VIDAS</p> <p>ESTA PISCINA (NÃO) POSSUI BÓIAS DE SALVAMENTO</p> <p>CRIANÇAS DEVEM FAZER USO DA PISCINA SOB A SUPERVISÃO DE ADULTOS</p> <p>EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE 193</p>	Indicação de informações sobre áreas de banho	<p>Forma: retangular</p> <p>Fundo: verde</p> <p>Texto: branco ou fotoluminescente</p> <p>Altura mínima da letra: 30 mm</p>	<p>Na área de acesso à piscina.</p> <p>Nível: intermediário</p>

NOTA: Os sistemas de segurança contra incêndio e lotação máxima destas figuras são ilustrativos, podendo ser alterados conforme as medidas de segurança e lotação máxima da edificação.

2.2 Indicação continuada de rotas de fuga

A indicação continuada de rotas de fuga deve ser realizada por meio de setas indicativas, de acordo com os critérios especificados no texto desta norma, instaladas no sentido das saídas, com as especificações abaixo:

Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
C1		Direção da rota de saída	Símbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente.	Nas paredes, próximo ao piso, e/ou nos pisos de rotas de saída
C2		Direção da rota de saída	Símbolo: quadrado Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente.	Complementa uma sinalização básica de orientação e salvamento
C3				
C4				
C5				
C6				
C7				

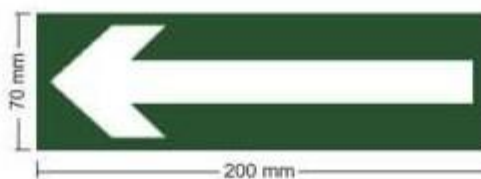


Figura 2 – Detalhe da sinalização tipo C-1

2.3 Indicação de obstáculos

Obstáculos nas rotas de saídas devem ser sinalizados por meio de uma faixa zebraada, conforme símbolos abaixo, com largura mínima de 100 mm.

As listras amarelas e pretas ou brancas fotoluminescentes e vermelhas devem ser inclinadas a 45° e com largura mínima de 50 mm cada.

Código	Símbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
O1		Obstáculo	Símbolo: retangular Fundo: amarelo Listras pretas inclinadas a 45°	Nas paredes, pilares, vigas, cancelas, muretas e outros elementos que podem constituir um obstáculo à circulação de pessoas e veículos. Utilizada quando o ambiente interno ou externo possui sistema de iluminação de emergência
O2		Obstáculo	Símbolo: retangular Fundo: fotoluminescente Listras vermelhas inclinadas a 45°	Nas paredes, pilares, vigas, cancelas, muretas e outros elementos que podem constituir um obstáculo à circulação de pessoas e veículos. Utilizada quando o ambiente possui iluminação artificial em situação normal, porém não possui sistema de iluminação de emergência

ANEXO C

Exemplos de instalação de sinalização

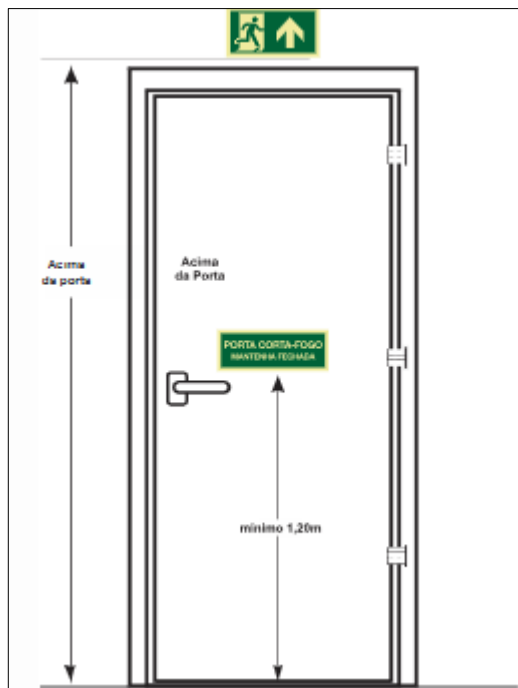


Figura C-1 – Sinalização de porta corta-fogo (vista da escada)

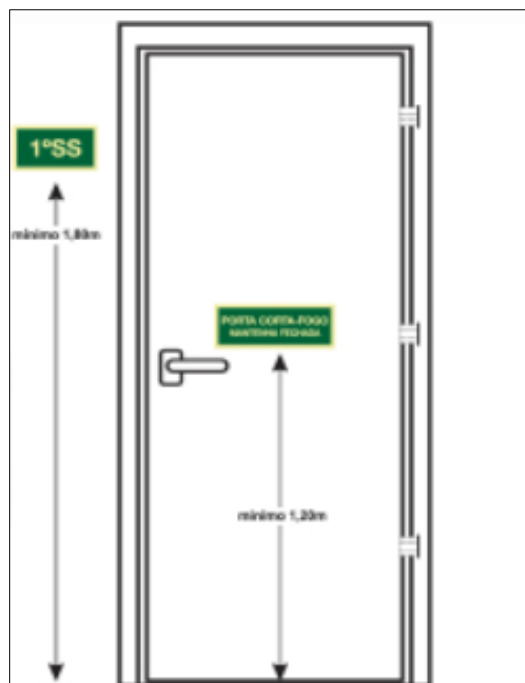


Figura C-2 – Sinalização de porta corta-fogo (vista do hall)

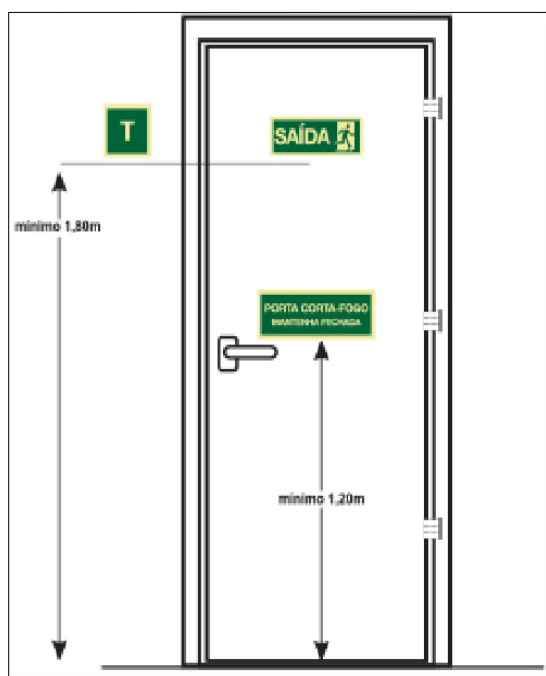


Figura C-3 – Sinalização de porta corta-fogo

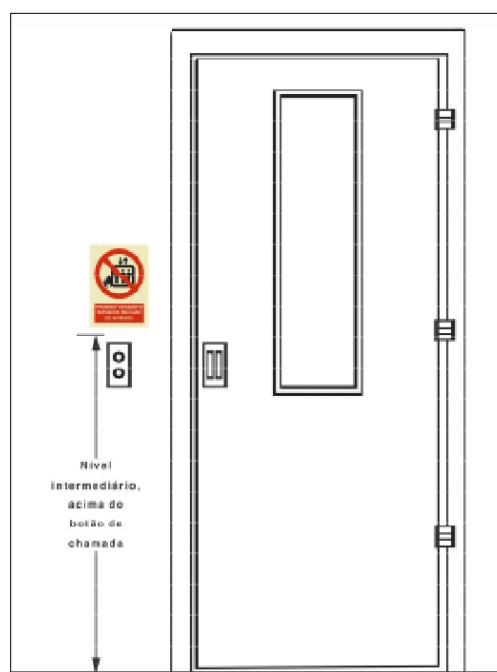


Figura C-4 – Sinalização de elevadores

ANEXO C

Exemplos de instalação de sinalização (cont.)

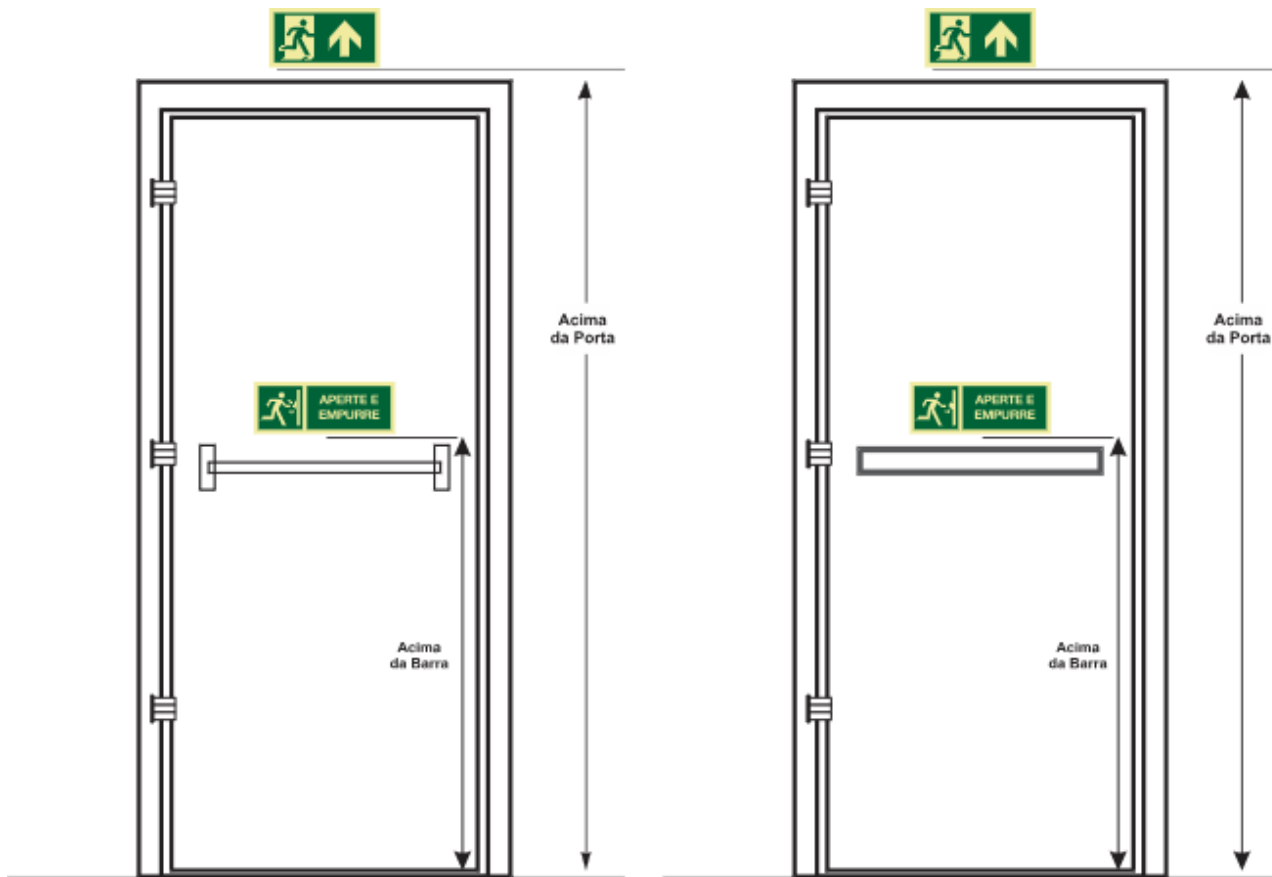


Figura C-5 – Sinalização de portas com barras antipânico (modelos 1 e 2)

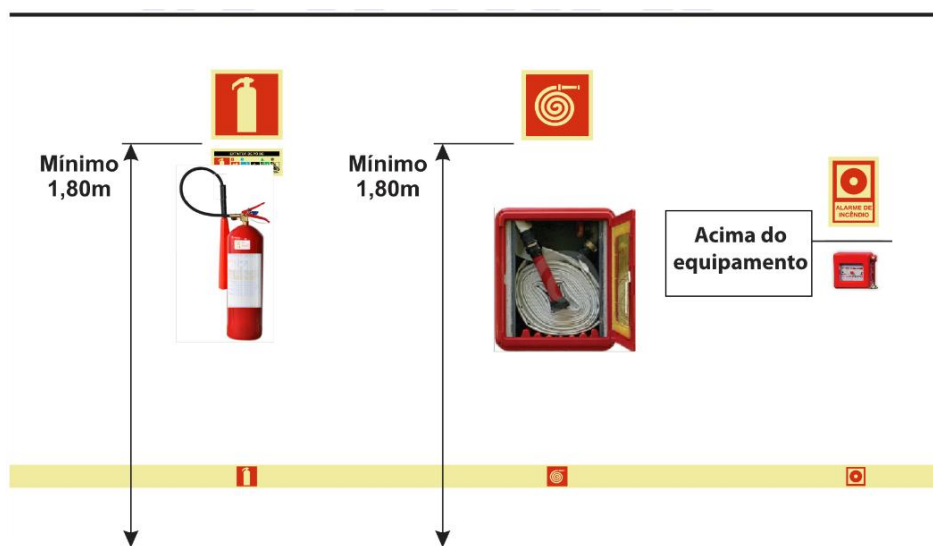


Figura C-6 – Sinalização de combate a incêndio para níveis superior e inferior

ANEXO C

Exemplos de instalação de sinalização (cont.)

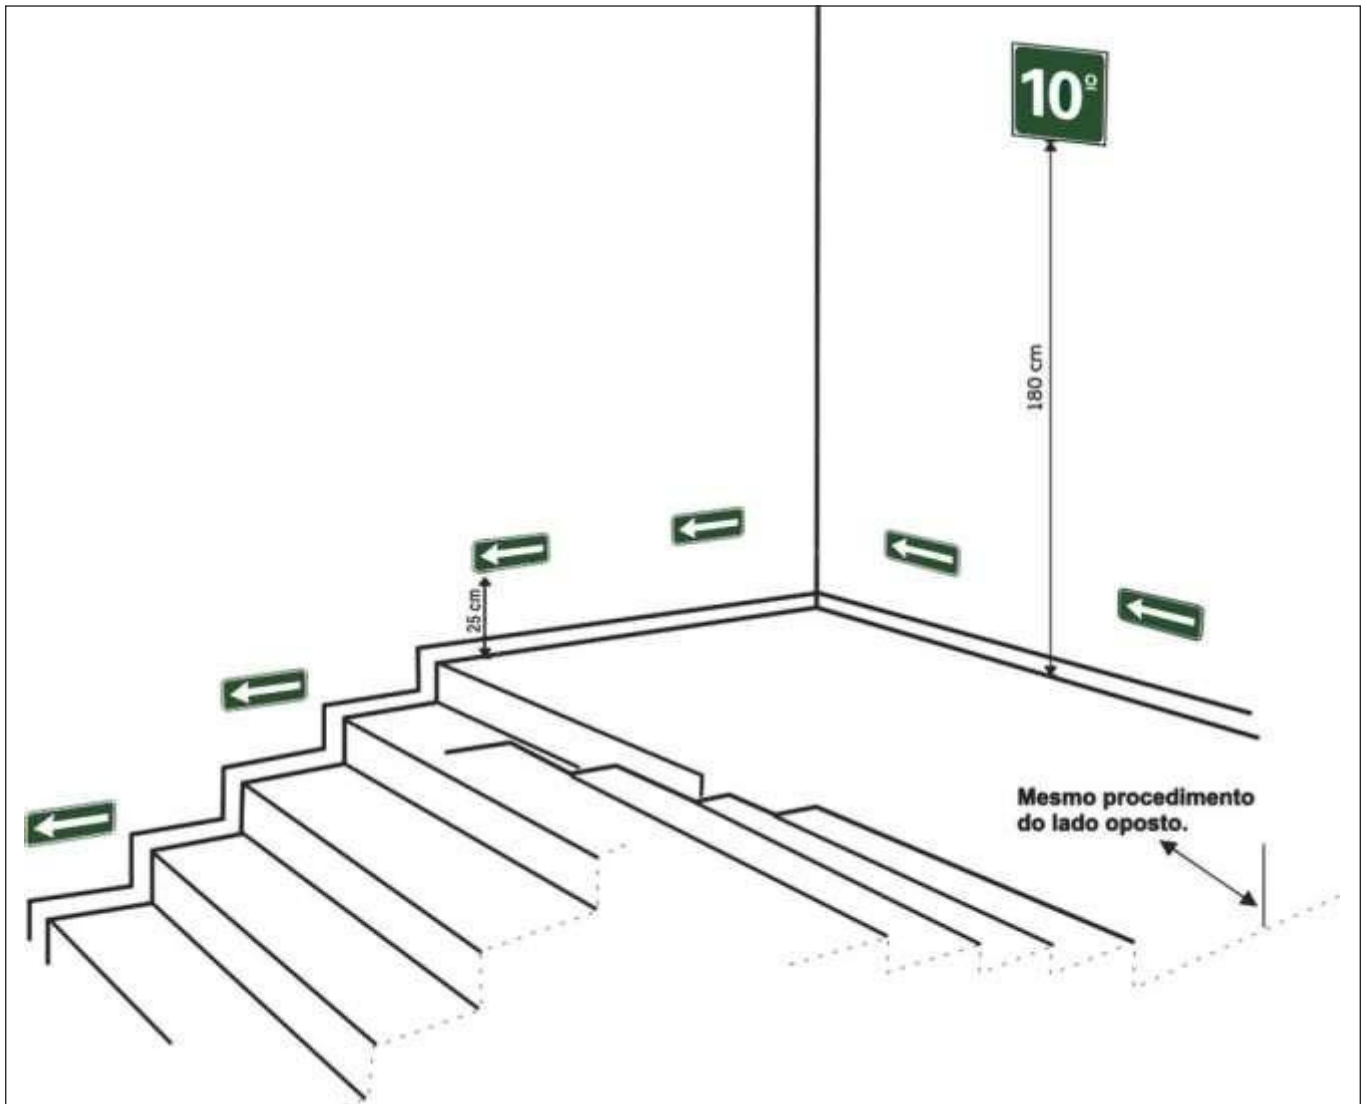


Figura C-8 – Sinalização complementar. Exemplo de rodapé

ANEXO C

Exemplos de instalação de sinalização (cont.)

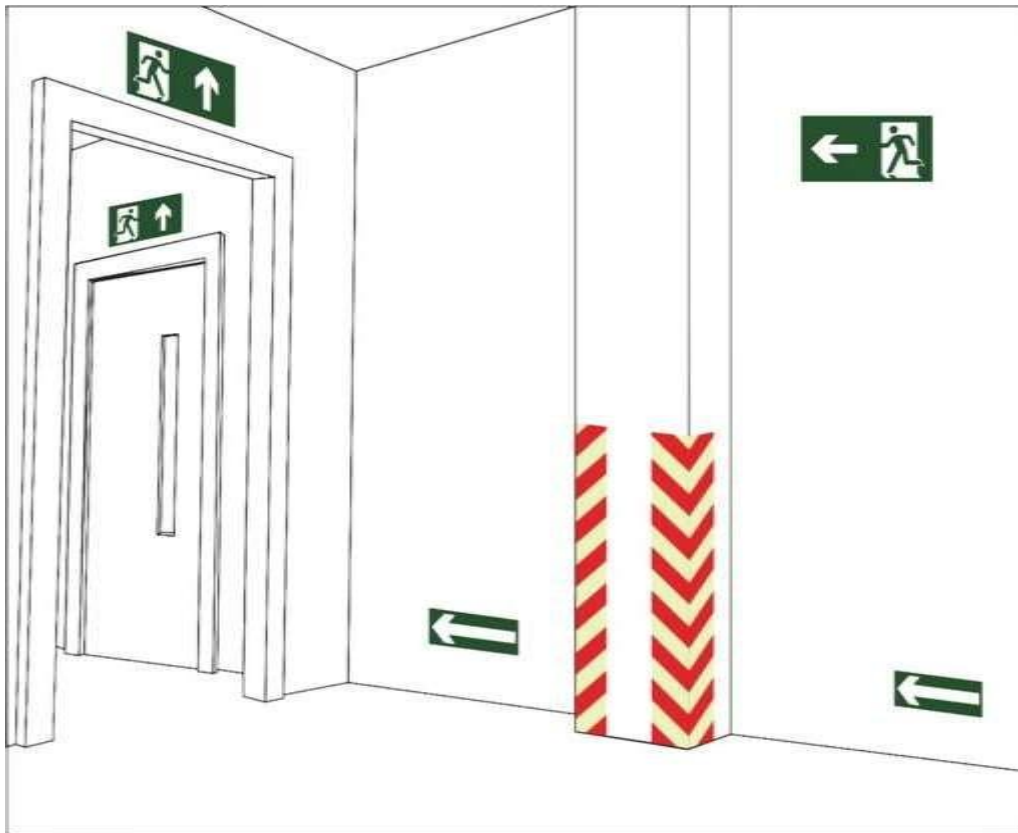


Figura C-9 – Sinalização de saída sobre verga de portas, sinalização complementar de saídas e obstáculos

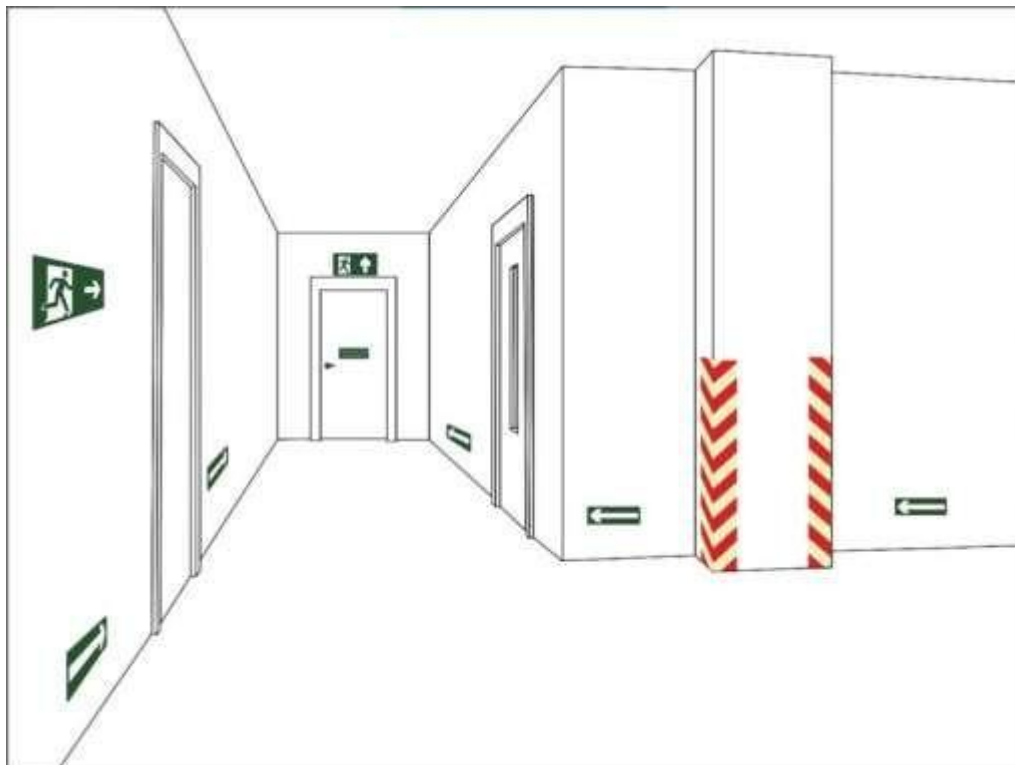


Figura C-10 – Sinalização de saída sobre porta corta-fogo, sinalização complementar de saídas e obstáculos

ANEXO C

Exemplos de instalação de sinalização (cont.)

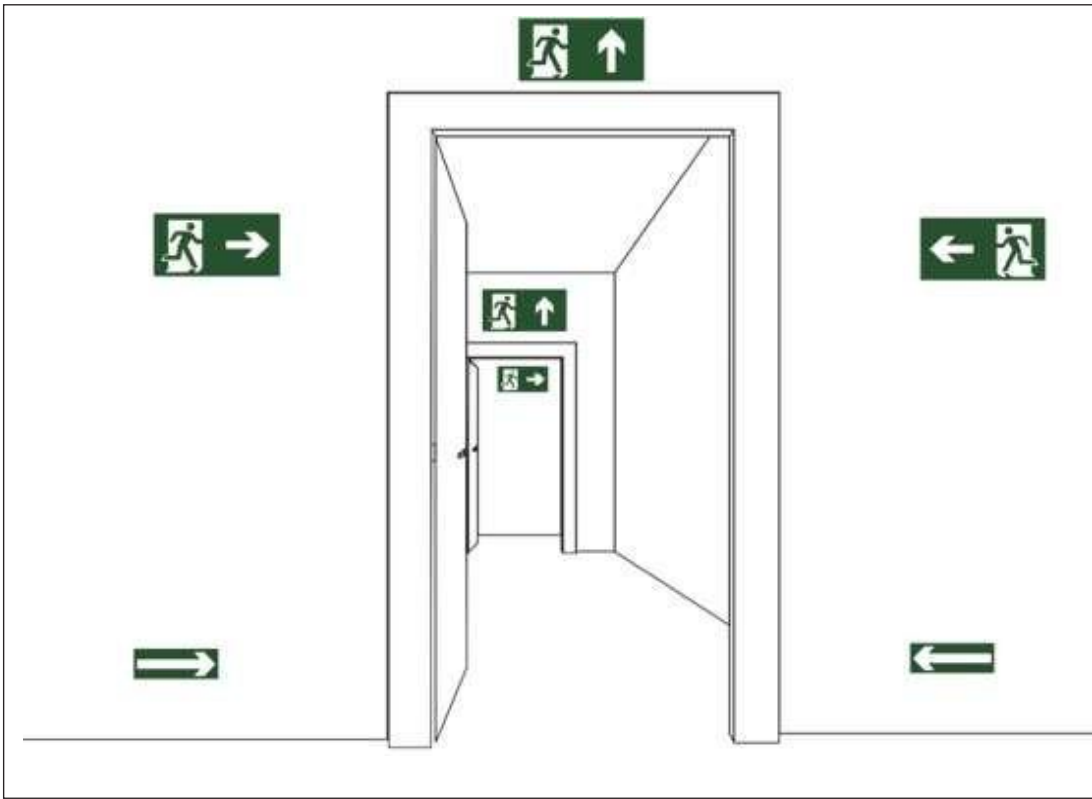


Figura C-11 – Sinalização de saída sobre paredes e vergas de portas

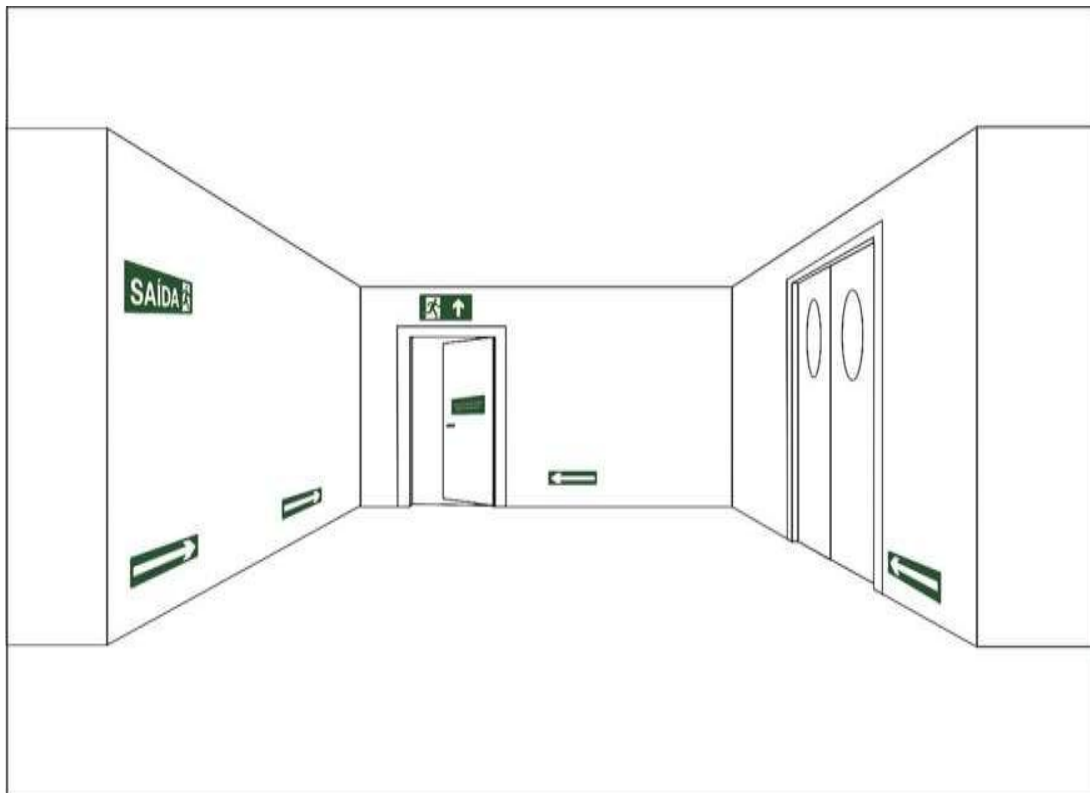


Figura C-12 – Sinalização de saída sobre porta corta-fogo

ANEXO C

Exemplos de instalação de sinalização (cont.)

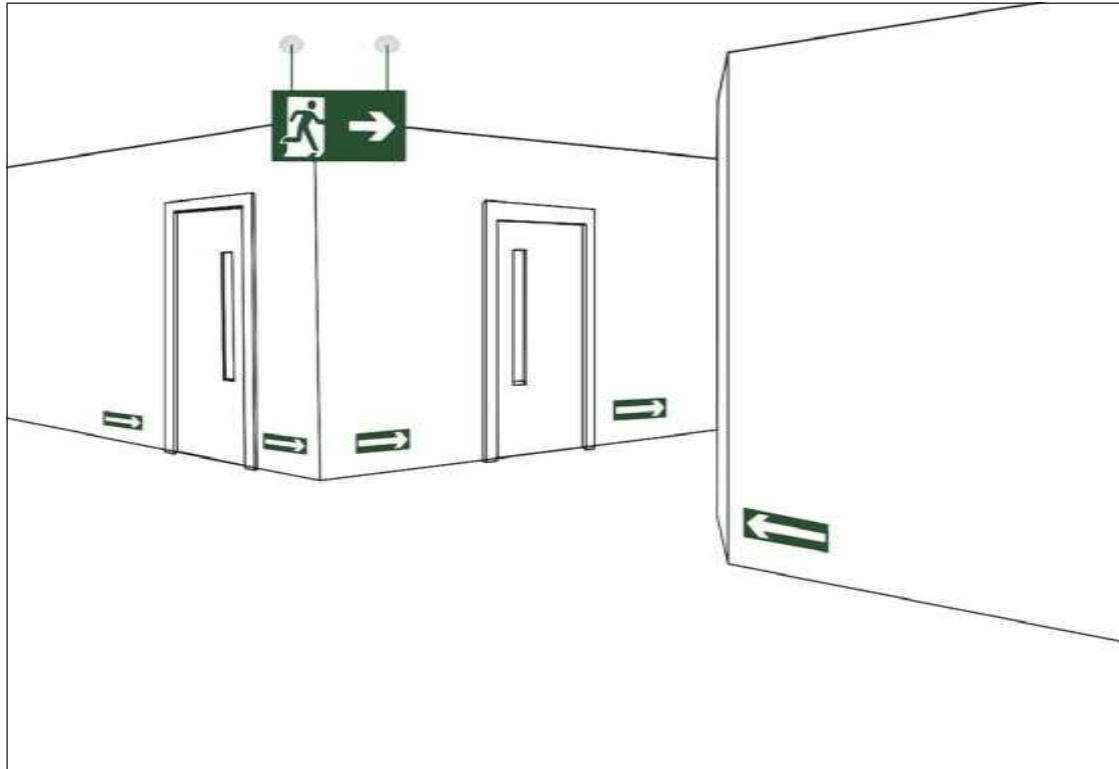


Figura C-13 – Sinalização de saída perpendicular ao sentido da fuga, em dupla face

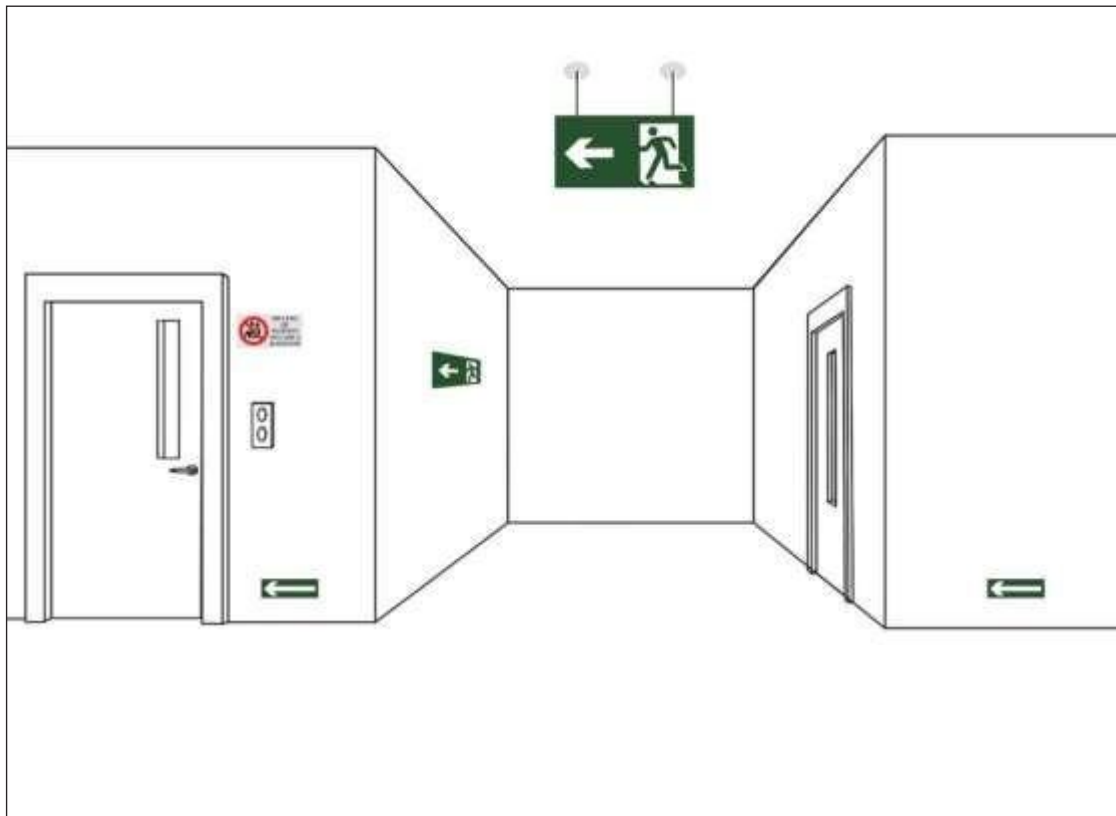


Figura C-14 – Sinalização de saída no sentido da fuga, em dupla face

ANEXO C

Exemplos de instalação de sinalização (cont.)

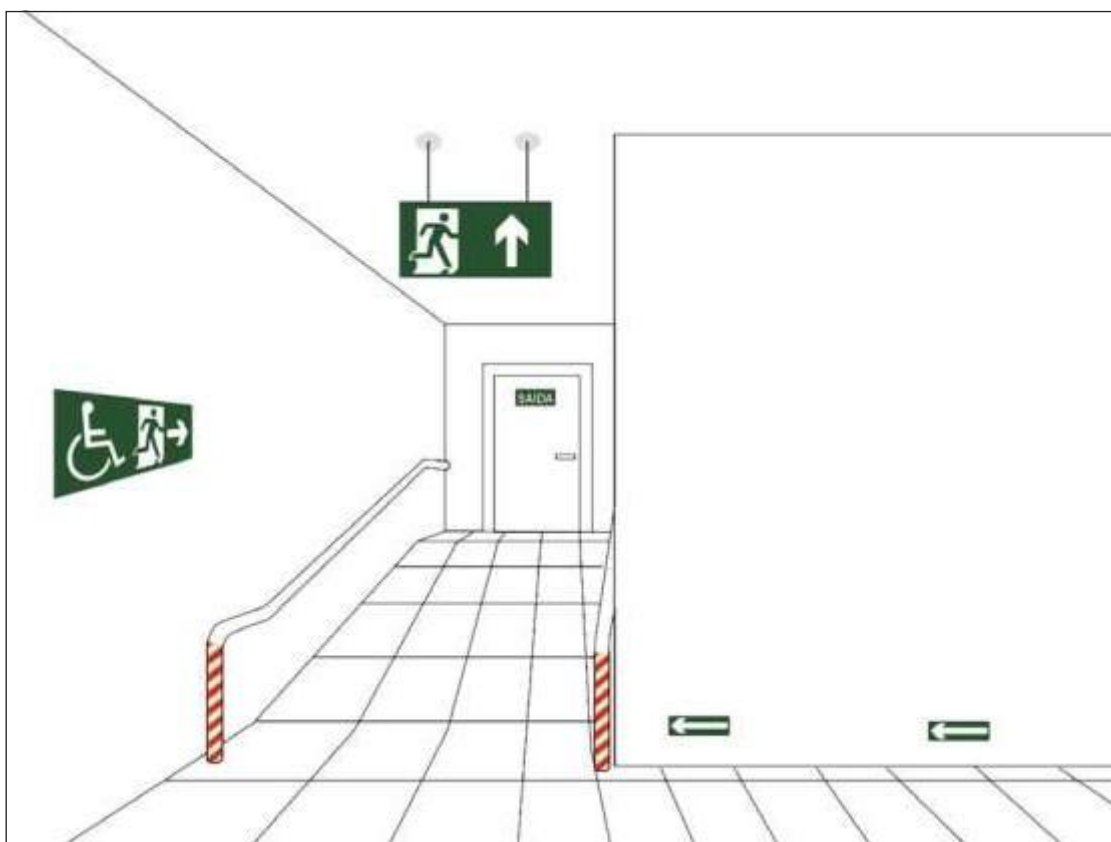


Figura C-15 – Sinalização de saída em rampa

ANEXO D

Representação da sinalização em planta baixa

